

ООО «Юникстон»

ИНН: 7801710816, КПП: 780101001, ОГРН: 1227800041820, ОКПО: 57564194

Расчетный счет: 40702810020000033739

ООО «Банк Точка» г. Москва

БИК: 044525104, Корр. счет: 30101810745374525104

Юридический адрес: 199178, гор. Санкт - Петербург, наб. реки Смоленки, д. 33, лит. А, пом. 39-Н.
+7-921-921-43-12 E-mail: hello@uniqston.ru

Место проведения испытаний: Пушкинское шоссе, 48, деревня Малое Карлино, Виллозское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область

Утверждаю

Ген. директор ООО «Юникстон»

/Сычков Ю.А./

Акт испытания №01/06-24

от 01.06.2024 г.

Объект испытаний: Плита несъемной опалубки размером 390х2301,

Строй подъем отсутствует, опирание на арматуру 12 АШ (А400).
основная арматура 12 мм АШ (А400)(чертеж №1), толщина плиты 20 мм, высота ребра 80мм. Обозначение плиты: п1, дата формовки 28.06.2024 г. армирование полипропиленовой и стекло фиброй. Прочность на момент испытания

$R_3=39,8\text{МПа}$

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха в цеху +26°C;
- влажность 76%;
- атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Средства измерения, используемые при испытаниях:

- рулетка измерительная металлическая;
- линейка для измерения трещин в бетоне.

Схема испытания



Чертеж №1

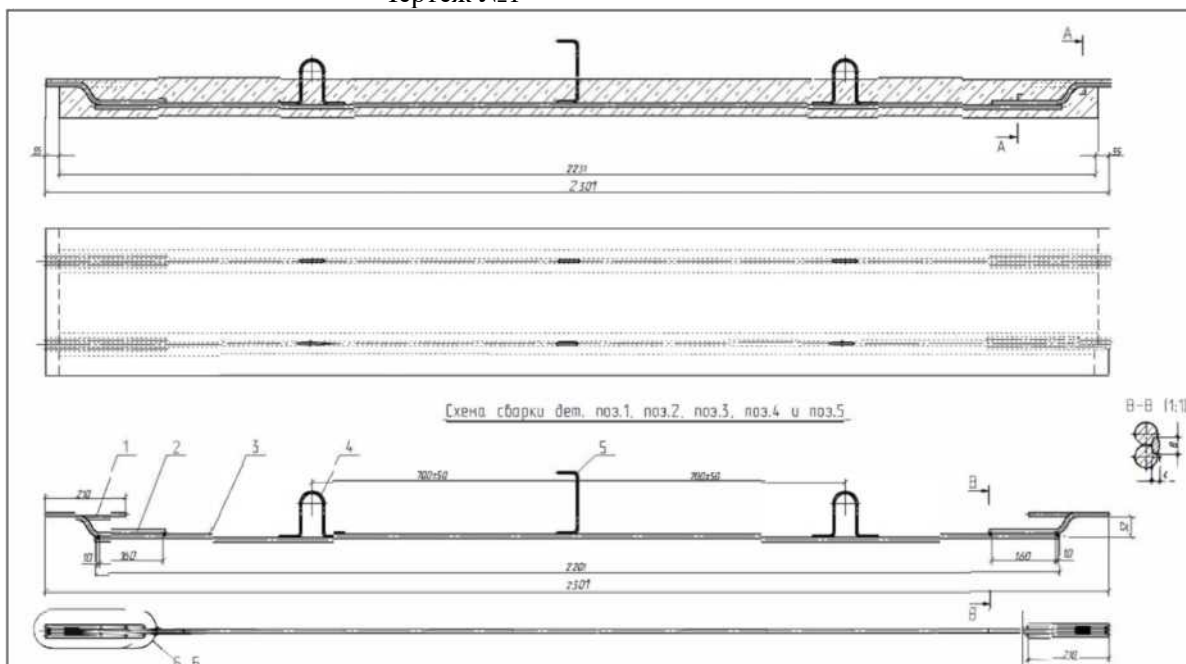


Таблица №1

№ п/п	Нагрузка, кН (кг)	Прогиб в середине пролета плиты, мм	Появление трещин
0	0	0	нет
1	5,5 (520)	60,0	нет

Результаты испытания приведены в таблице №1

ПАНЕЛЬ ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛА, ОДНАКО ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПРОГИБ 60 ММ.

Главный инженер ООО «Юникстон»/Семенов М.В./

ФОТО ИСПЫТАНИЯ





